



N T 式防火水槽 4 0 m³ 組立図

A1:S=1/25
A3:S=1/50


側 面 図

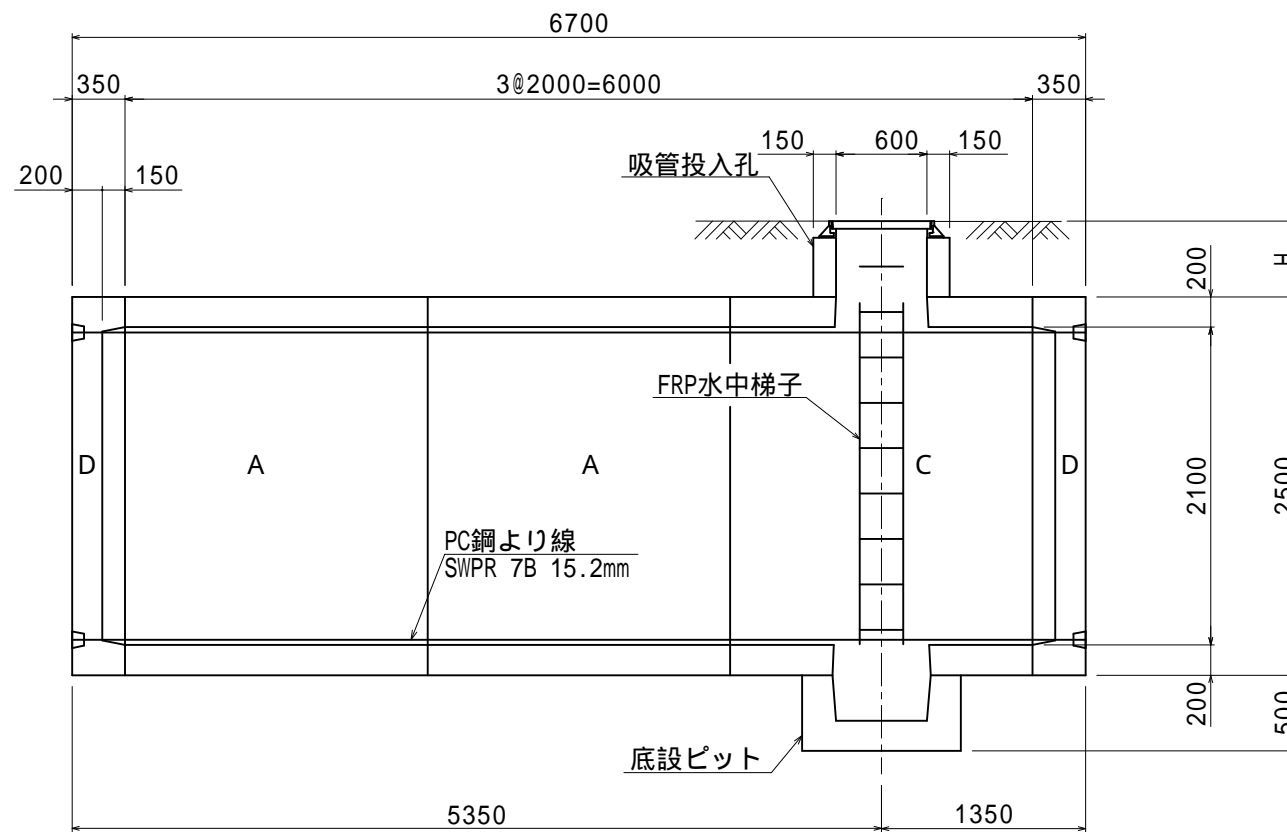

断 面 図

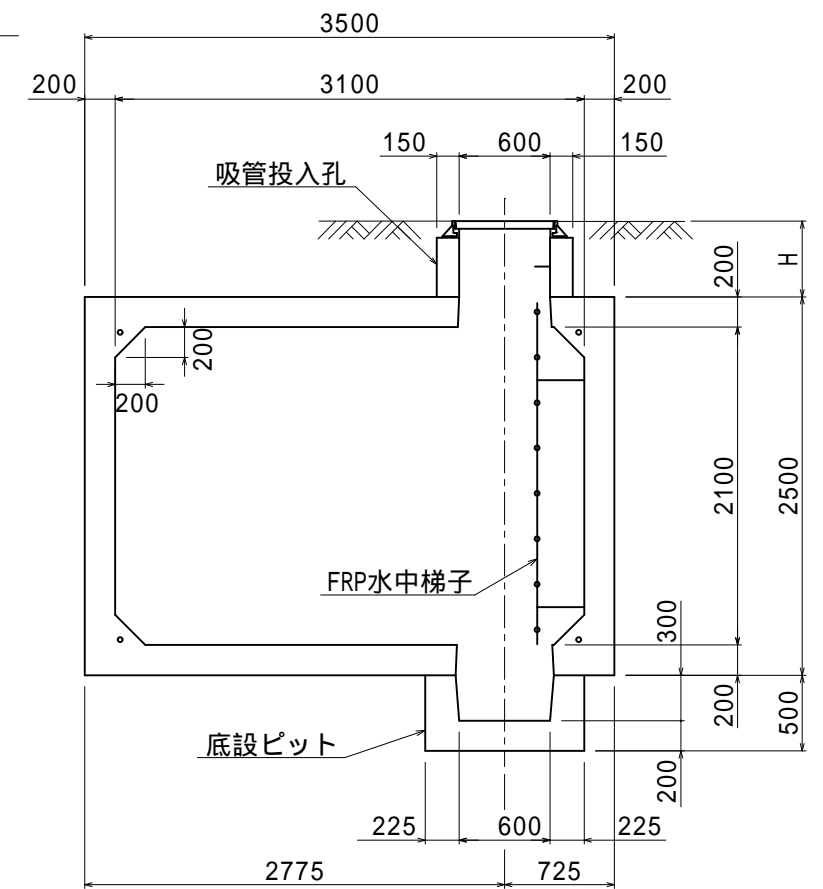


平 面 図

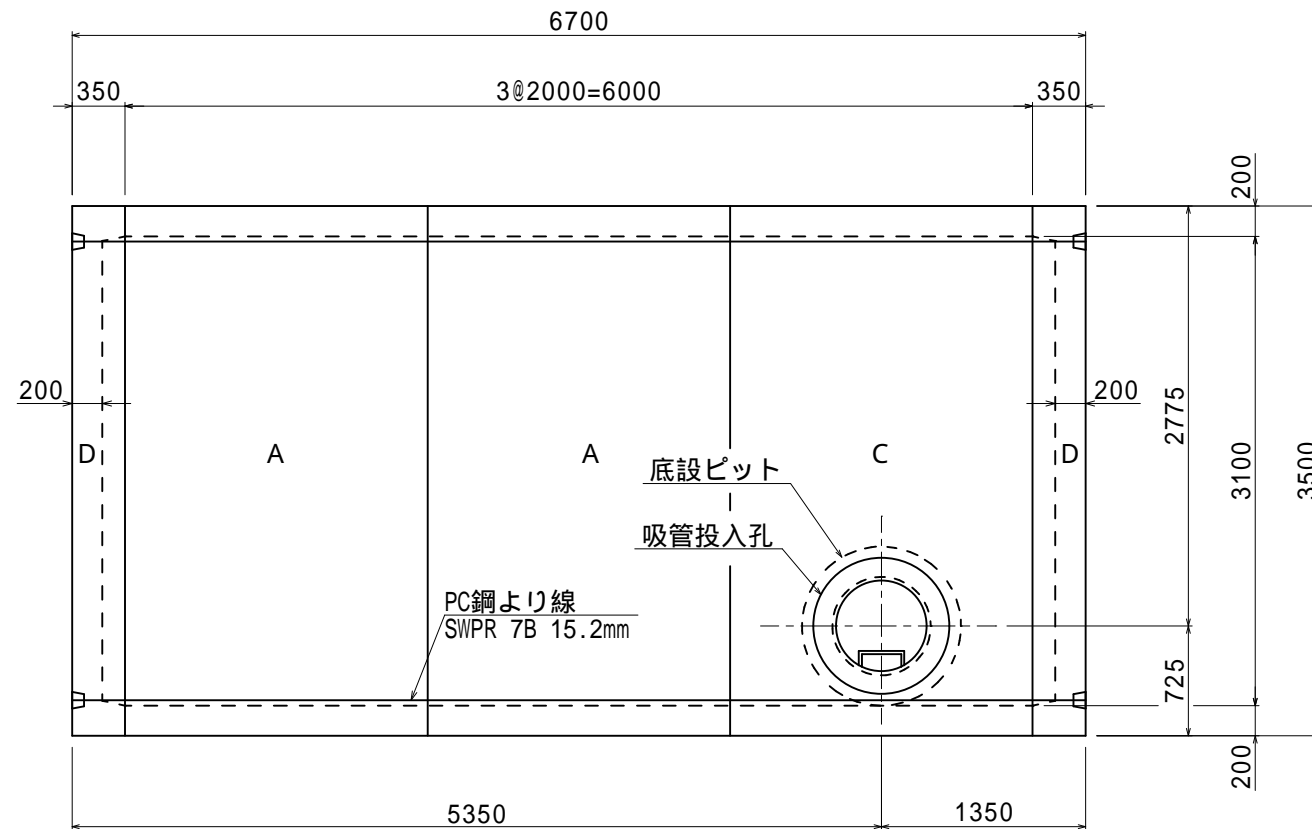

| 土被り H (mm) | 吸管投入孔高 (mm) | 鉄蓋厚 (mm) |
|---------------|----------------|---------------------------------------|
| 300 | 190 | 110 鉄蓋厚が 110mm未満の場合 モルタルにて調整 |
| 500 | 390 | |
| 700 | 590 | |
| 1000 | 890 | |

I・II型-H-1.5及びII型-H-2.2を使用する場合は、
計画土被りに応じて吸管投入孔の高さ、数量を別途算定する。

容量40.464m³

| 図 番 | NT40T1 - RHD | 名 称 | N T 式防火水槽40m ³ 組立図 | 単 位 | mm | SCALE | 図 示 | 照 査 設 計 製 図 | | | 平成20年11月 1日 |  株式会社 日 東 |
|-----|--------------|-----|-------------------------------|-----|----|-------|-----|-------------|-----|-----|-------------|--|
| | | | | | | | | 柳 田 | 岡 本 | 野 上 | | |